

Soluția de întreținere cea mai recomandată de către specialiști¹ OPTI-FREE® RepleniSH® = alegerea confortului

“Știința” confortului începe cu
o formulă biocompatibilă

Combinatii de lentile și soluții

Procentul de colorare medie a corneei după 2 ore²

		OPTI-FREE® RepleniSH®	OPTI-FREE® EXPRESS®	AQuify®	Private Label A	ReNu MultiPlus®	Private Label B
Hydrogel	Acuvue 2®	5%	2%	1%	1%	1%	1%
	Proclear®	2%	1%	12%	61%	57%	54%
	SofLens 66®	1%	1%	8%	66%	73%	62%
Silicone Hydrogel	Acuvue Advance®	1%	1%	2%	16%	13%	13%
	Acuvue Oasys®	5%	3%	3%	12%	9%	8%
	Biofinity®	2%	3%	2%	4%	4%	3%
	PureVision®	7%	4%	21%	71%	73%	76%
	O ₂ Optix®	5%	2%	3%	41%	24%	28%
	Night & Day®	3%	2%	3%	36%	24%	24%
		POLYQUAD®		Biguanides			

sub 10%
 între 10% și 20%
 peste 20%



Acum și în
varianta
120 ml


În ce constă “știința” confortului?

dezinfecare biocompatibilă + curățarea lentilei + umidifiere

Dezinfecare biocompatibilă

- Soluția multifuncțională dezinfectantă OPTI-FREE® RepleniSH® conține unicul sistem de dezinfectare dual disponibil într-o soluție multifuncțională³, format din POLYQUAD® și ALDOX®.
- Sistemul dezinfectant dual POLYQUAD® și ALDOX® al soluției OPTI-FREE® RepleniSH® menține nivelul ridicat de dezinfectare biocompatibilă împotriva bacteriilor, fungilor și Acanthamoeba⁴.

Eficiența îndepărtării proteinelor⁵ (Lizozime)

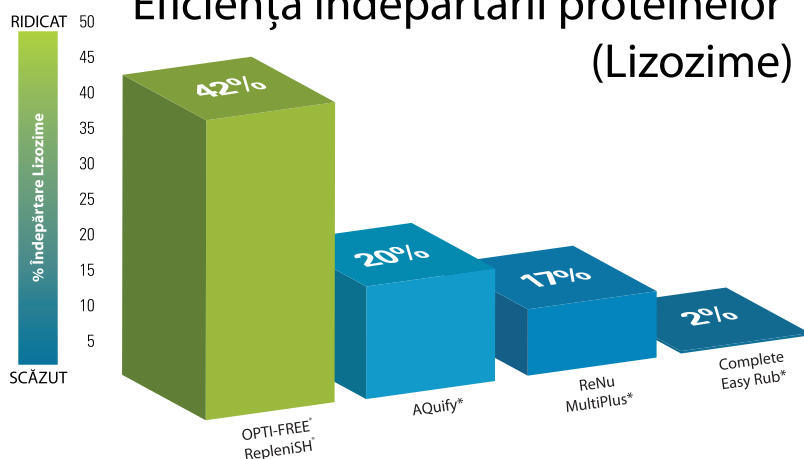

Curățarea lentilei

Este mai confortabilă o lentilă mai curată?

OPTI-FREE® RepleniSH® are proprietăți
excelente de curățare

Umidifiere

Menține filmul lacrimal natural pentru confort superior.


Soluția multifuncțională OPTI-FREE® RepleniSH® a demonstrat retenția superioară a umidității în cazul lentilelor testate.

Sistemul inovator TearGlyde® sporește gradul de umidifiere

Lentilele se mențin hidratate până la 14 ore

- cu până la 6 ore mai mult decât în cazul celorlalte soluții multifuncționale⁶⁻⁸


Umidifierea este menținută pentru confort pe tot parcursul zilei.

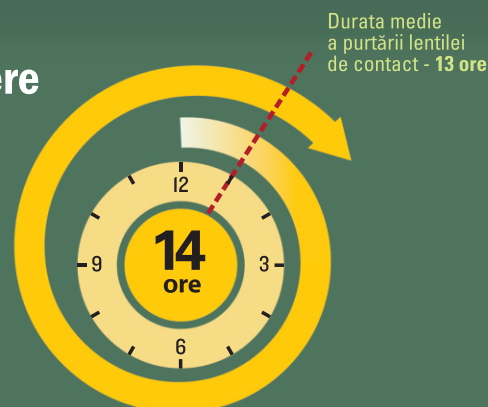

Care sunt beneficiile pacientului?

Studiu privind satisfacția pacienților⁹

la utilizarea soluției OPTI-FREE® RepleniSH®

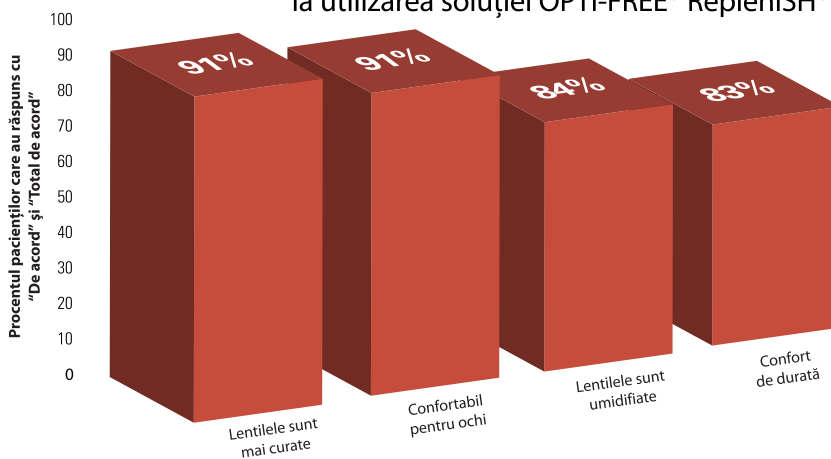

Soluția multifuncțională OPTI-FREE® RepleniSH® a demonstrat :

- Nivel ridicat de biocompatibilitate cu toate lentilele de contact moi testate
- Nivel minim de colorare corneană și confort superior¹⁰⁻¹²

Avantajele soluției dezinfectante multifuncționale OPTI-FREE® RepleniSH® "într-un pas":

- nu este necesară o altă soluție de clătire
- îndeplinește criteriile principale pentru un nivel ridicat de dezinfectare

Referințe: 1. Data on file, Alcon Laboratories, Inc. 2. Data referenced from Contact Lens Research Services at StainingGrid.com. Accessed November 18, 2008. 3. Codling CE, Maillard J-Y, Russell AD. Aspects of the antimicrobial mechanisms of action of a polyquaternium and an amidoamine. J Antimicrob Chemother. 2003;51(5):1152-1158. 4. Codling CE, Maillard J-Y, Russell AD. Aspects of the antimicrobial mechanisms of action of a polyquaternium and an amidoamine. J Antimicrob Chemother. 2003;51(5):1152-1158. 5. Lin MC, Tatyana TF. Differences in protein-removal efficiency among multi-purpose solutions. Paper 2020 presented at: ARVO; April 28, 2008; Ft. Lauderdale, FL. 6. Data on file, Alcon Laboratories, Inc. 7. Schachet J, Zigler L, Wakabayashi D, Cohen S. Clinical assessment of a new multi-purpose disinfecting solution in asymptomatic and symptomatic patients. Poster presented at: AAO; December 2006; Denver, CO. 8. Meadows D, Ketelson H, Napier L, Christensen M, Mathis J. Clinical ex vivo wettability of traditional and silicone hydrogel soft contact lenses. Poster presented at: BCLA; May 2006; Birmingham, UK. 9. Kern J, Napier L, Meadows D. Assessment of patient satisfaction with a new multi-purpose disinfecting solution using a patient outcome survey. Alcon Laboratories, Inc. Poster presented at: AOA; June 2007; Boston, MA. 10. Andrasko GJ, Ryan KA, Garofalo RJ, Lemp JM. Compatibility of silicone hydrogel lenses with multi-purpose solutions. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006;47:ARVO E-Abstract 2392. 11. Andrasko G, Ryan K. Corneal staining and comfort observed with traditional and silicone hydrogel lenses and multipurpose solution combinations. Optometry. 2008;79(8):444-454. 12. Data referenced from Contact Lens Research Services at StainingGrid.com. Accessed November 18, 2008.